

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**  
**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1998**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Rancaciov, Magazin "Profi 3682"<br><br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 700<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie retea ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2009<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 28.06.2024/14:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 28.06.2024/19:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Plavie Constanta<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 28.06.2024/21:40<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 28.06.2024/23:55<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 01.07.2024 /13:00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 7.7/20.0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 557                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                     | 0.75                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.10                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                            | 0.12                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min. 80% din clor total                                    | 83                   | -                                              |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                         | -                    | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                        | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

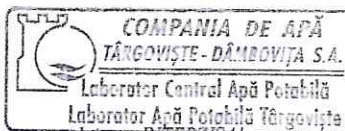

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1740**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Rancaciov, Magazin Profi 3682<br><br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 700<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – avarie retea ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2009<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 28.06.2024/14:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 28.06.2024/19:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Plavie Constanta<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 28.06.2024/22:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 01.07.2024/19:10<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 02.07.2024 /08:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**  
**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1999**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragomiresti, Magazin "Profi 3080"<br><br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuvea magazin<br><b>Cod proba:</b> 702<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie retea ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2010<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 28.06.2024/14:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 28.06.2024/19:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Plavie Constanta<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 28.06.2024/21:40<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 28.06.2024/23:55<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 01.07.2024 /13:00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 7.4/20.0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 502                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                     | 0.52                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.13                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                            | 0.15                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min. 80% din clor total                                    | 87                   | -                                              |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                         | -                    | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                        | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

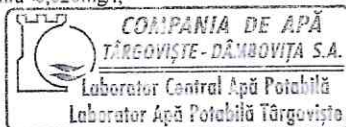

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1741**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragomiresti, Magazin Profi 3080<br><br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 702<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – avarie retea ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2010<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 28.06.2024/14:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 28.06.2024/19:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Plavie Constanta<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 28.06.2024/22:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 01.07.2024/19:10<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 02.07.2024 /08:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 4                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 6                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**  
**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2018**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragomiresti, str.Principala, nr. 133, Magazin "Profi 3080"<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 704<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie retea ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Marisac Mioara | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2030<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 30.06.2024/13:25<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 30.06.2024/14:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Marisac Mioara<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 30.06.2024/15:40<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 01.07.2024/02:55<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 01.07.2024 /13:00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                                    | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH                            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7.5/20.0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm \text{ la } 20^{\circ} C$ | 2500                                                      | 575                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                     | NTU                                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0.30                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.23                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                  |                                                           | 0.25                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                     | min. 80% din clor total                                   | 92                   | -                                              |
| Amoniu                                          | mg/l                                  | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                         | -                                     | 1)                                                        | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                           | -                                     | 2)                                                        | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                            | -                                     | 3)                                                        | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati                                         | mg/l                                  | 50                                                        | 8.220                | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti                                         | mg/l                                  | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                         | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$                             | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier                                            | $\mu g/l$                             | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Duritate totala                                 | Grade Germane                         |                                                           | 15.93                | SR ISO 6059:2008                               |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$                             | 5                                                         | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri                                         | mg/l                                  | 250                                                       | 29.88                | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                         | mg/l                                  | 250                                                       | 59.52                | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO<sub>2</sub>/l;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1756**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragomiresti, str.Principala, nr.133, Magazin Profi 3080<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 704<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – avarie retea ziua2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Marisac Mioara | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2030<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 30.06.2024/13:25<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 30.06.2024/14:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Marisac Mioara<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 30.06.2024/18:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 03.07.2024/13:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 03.07.2024/13:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

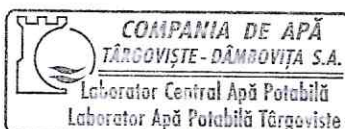

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

F-17-AP-2/0

Exemplar nr. 3



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**  
**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2019**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Rancaciov, str. Principala, nr. 236, Magazin "Raduca Market"<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 705<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie retea ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Marisac Mioara | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2031<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 30.06.2024/13:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 30.06.2024/14:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Marisac Mioara<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 30.06.2024/15:40<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 01.07.2024/02:55<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 01.07.2024 /13:00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                                    | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH                            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 7.5/20.0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm \text{ la } 20^{\circ} C$ | 2500                                                       | 573                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                     | NTU                                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                     | 0.29                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                  | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.18                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                  |                                                            | 0.20                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                     | min. 80% din clor total                                    | 90                   | -                                              |
| Amoniu                                          | mg/l                                  | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                         | -                                     | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                           | -                                     | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                            | -                                     | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati                                         | mg/l                                  | 50                                                         | 8.831                | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti                                         | mg/l                                  | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$                             | 50                                                         | -                    | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier                                            | $\mu g/l$                             | 200                                                        | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Duritate totala                                 | Grade Germane                         |                                                            | 15.71                | SR ISO 6059:2008                               |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$                             | 5                                                          | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri                                         | mg/l                                  | 250                                                        | 31.27                | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                         | mg/l                                  | 250                                                        | 57.60                | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO<sub>2</sub>/l;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1757**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Rancaciov, str.Principala, nr. 236, Magazin Raduca Market<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 705<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – avarie retea ziua2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Marisac Mioara | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2031<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 30.06.2024/13:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 30.06.2024/14:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Marisac Mioara<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 30.06.2024/18:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 03.07.2024/13:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 03.07.2024/13:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

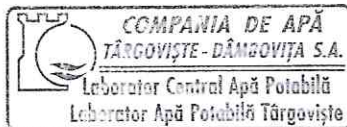

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**  
**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2020**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Decindeni, str. Tineretului, nr. 20, Zamfiroiu Stefan<br><b>Punct prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 706<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie retea ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Marisac Mioara | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2032<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 30.06.2024/14:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 30.06.2024/14:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Marisac Mioara<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 30.06.2024/15:40<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 01.07.2024/08:20<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 01.07.2024 /13:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 7.6/20.0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 572                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                     | 0.24                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.22                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                            | 0.24                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min. 80% din clor total                                    | 92                   | -                                              |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                         | 10.115               | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                         | -                    | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                        | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                            | 15.48                | SR ISO 6059:2008                               |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                          | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                        | 34.04                | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                        | 53.76                | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO<sub>2</sub>/l;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1758**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Decindeni, str.Tineretului, nr.20, Zanfiroiu Stefan<br><b>Punct prelevare:</b> robinet cistea<br><b>Cod proba:</b> 706<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – avarie retea ziua2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Marisac Mioara | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2032<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 30.06.2024/14:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 30.06.2024/14:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Marisac Mioara<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 30.06.2024/18:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 03.07.2024/13:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 03.07.2024/13:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

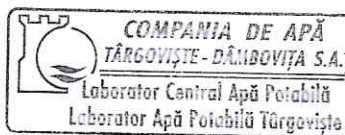

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*