

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 1298**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni, cartier Costesti, nr.61-fam.Iancu Darius<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna curte<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1761<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 09.08.2022/08:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 09.08.2022/09:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Vasile C.<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 09.08.2022/10:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 09.08.2022/12:40<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 10.08.2022/10:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018**

| Parametrii analizati                            | UM                                               | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH                                       | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu\text{S} / \text{cm la } 20^{\circ}\text{C}$ | 2500                                                      | 215                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                                              | $\leq 5$                                                  | 0,91                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                             | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                             |                                                           | 0,49                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                                | Min.80                                                    | 90                   |                       |
| Amoniu ( $\text{NH}_4^+$ )                      | mg/l                                             | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                                                | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                                                | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                                                | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $\text{NO}_3^-$ )                      | mg/l                                             | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $\text{NO}_2^-$ )                     | mg/l                                             | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu\text{g/l}$                                  | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$ )       | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane                                    | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $\text{mgO}_2/\text{l}$                          | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $\text{Cl}^-$ )                       | mg/l                                             | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                                             | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu  $< 0,019 \text{ mg/l}$ **OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1266**

|                                                                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni                                                                                                  | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1761                                  |
| <b>Loc de prelevare:</b> Fieni, cartier Costesti, nr.61-fam.Iancu Darius                                                         | <b>Data si ora prelevarii probei:</b> 09.08.2022/08:30          |
| <b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna curte                                                                                | <b>Data si ora receptiei probei:</b> 09.08.2022/09:50           |
| <b>Cod proba:</b> 60                                                                                                             | <b>Receptionat/inregistrat de:</b> Vasile C.                    |
| <b>Scopul analizei:</b> avarie                                                                                                   | <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 09.08.2022/13:00        |
| <b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic | <b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 12.08.2022/08:00       |
| <b>Prelevat de:</b> Matei C.                                                                                                     | <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 12.08.2022/10:00    |
|                                                                                                                                  | <b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1298</b> |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                  |                                                                 |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 5                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 3                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 1299**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni-Str.Runcului,Nr.31,Fam.Merisoreanu Alexandru<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea curte<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1762<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 09.08.2022/08:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 09.08.2022/09:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Vasile C.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 09.08.2022/10:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 09.08.2022/12:40<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.08.2022/10:00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

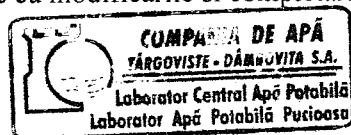
**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 217                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 0,89                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,42                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,46                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 91                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1267**

|                                                                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni                                                                                                  | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1762                                  |
| <b>Loc de prelevare:</b> Fieni-Str.Runcului,Nr.31,Fam.Merisoreanu Alexandru                                                      | <b>Data si ora prelevării probei:</b> 09.08.2022/08:45          |
| <b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea curte                                                                                  | <b>Data si ora receptiei probei:</b> 09.08.2022/09:50           |
| <b>Cod proba:</b> 61                                                                                                             | <b>Receptionat/inregistrat de:</b> Vasile C.                    |
| <b>Scopul analizei:</b> avarie                                                                                                   | <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 09.08.2022/13:00        |
| <b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic | <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 12.08.2022/08:00       |
| <b>Prelevat de:</b> Matei C.                                                                                                     | <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 12.08.2022/10:00    |
|                                                                                                                                  | <b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1299 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                  |                                                                 |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 8                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 6                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

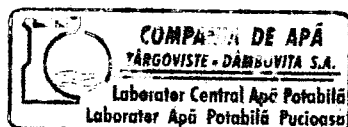
**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 1300****Solicitant:** Sectia Fieni**Loc de prelevare:** Fieni, str.Aurel Rainu, nr.67**Punct de prelevare:** robinet cisterna curte**Cod proba:** 62**Scopul analizei:** avarie**Produs analizat:** apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis**Prelevat de:** Matei C.**Fisa prelevare nr:** 1763**Data si ora prelevării probei:** 09.08.2022/09:10**Data si ora receptiei probei:** 09.08.2022/09:50**Receptionat/inregistrat de:** Vasile C.**Data si ora efectuării analizei:** 09.08.2022/10:00**Data si ora finalizării analizei:** 09.08.2022/12:40**Data si ora eliberării rezultatului:** 10.08.2022/10:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 216                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 0,96                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,43                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 91                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1268**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni, str.Aurel Rainu, nr.67<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1763<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 09.08.2022/09:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 09.08.2022/09:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Vasile C.<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 09.08.2022/13:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 12.08.2022/08:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 12.08.2022/10:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1300 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

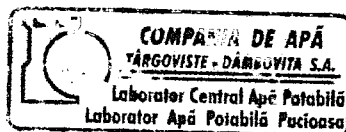
**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 2                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 0                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

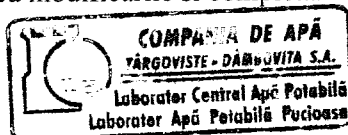
**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 1301****Solicitant:** Sectia Fieni**Loc de prelevare:** Fieni, Piata**Punct de prelevare:** robinet cisterna piata**Cod proba:** 63**Scopul analizei:** avarie**Produs analizat:** apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis**Prelevat de:** Matei C.**Fisa prelevare nr:** 1764**Data si ora prelevarii probei:** 09.08.2022/09:25**Data si ora receptiei probei:** 09.08.2022/09:50**Receptionat/inregistrat de:** Vasile C.**Data si ora efectuării analizei:** 09.08.2022/10:00**Data si ora finalizării analizei:** 09.08.2022/12:40**Data si ora eliberării rezultatului:** 10.08.2022/10:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 215                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 0,98                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,43                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 91                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1269**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni, Piata<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna piata<br><b>Cod proba:</b> 63<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1764<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 09.08.2022/09:25<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 09.08.2022/09:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Vasile C.<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 09.08.2022/13:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 12.08.2022/08:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 12.08.2022/10:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1301 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

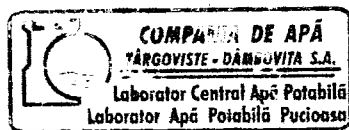
**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 3                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 2                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 1316**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni, cartier Costesti, nr.61-fam.Iancu Darius<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea curte<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1781<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 10.08.2022/09:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 10.08.2022/12:30<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 10.08.2022/13:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 10.08.2022/18:30<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 11.08.2022/11:00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

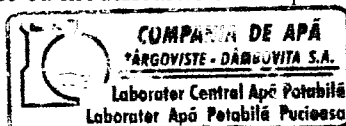
**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,6(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 221                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 1,43                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,35                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,38                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 92                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1284**

|                                                                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni                                                                                                  | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1781                                  |
| <b>Loc de prelevare:</b> Fieni, cartier Costesti, nr.61-fam.Iancu                                                                | <b>Data si ora prelevării probei:</b> 10.08.2022/09:30          |
| Darius                                                                                                                           | <b>Data si ora receptiei probei:</b> 10.08.2022/12:30           |
| <b>Punct de prelevare:</b> robinet cistea curte                                                                                  | <b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.                |
| <b>Cod proba:</b> 60                                                                                                             | <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 10.08.2022/14:30        |
| <b>Scopul analizei:</b> avarie                                                                                                   | <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 13.08.2022/08:00       |
| <b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic | <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 16.08.2022/09:00    |
| <b>Prelevat de:</b> Matei C.                                                                                                     | <b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1316 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                  |                                                                 |

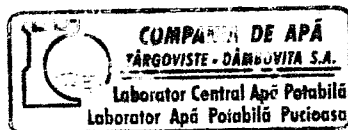
**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 4                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 2                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

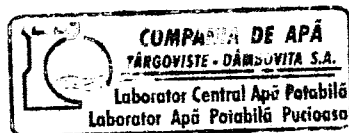
**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 1317****Solicitant:** Sectia Fieni**Loc de prelevare:** Fieni-Str.Runcului,Nr.31,Fam.Merisoreanu Alexandru**Punct de prelevare:** robinet cismea curte**Cod proba:** 61**Scopul analizei:** avarie**Produs analizat:** apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis**Prelevat de:** Matei C.**Fisa prelevare nr:** 1782**Data si ora prelevarii probei:** 10.08.2022/09:45**Data si ora receptiei probei:** 10.08.2022/12:30**Receptionat/inregistrat de:** Bratulescu N.**Data si ora efectuării analizei:** 10.08.2022/13:30**Data si ora finalizării analizei:** 10.08.2022/18:30**Data si ora eliberării rezultatului:** 11.08.2022/11:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati                            | UM                                               | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH                                       | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,6(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu\text{S} / \text{cm la } 20^{\circ}\text{C}$ | 2500                                                      | 217                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                                              | $\leq 5$                                                  | 1,71                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                             | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,32                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                             |                                                           | 0,35                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                                | Min.80                                                    | 91                   |                       |
| Amoniu ( $\text{NH}_4^+$ )                      | mg/l                                             | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                                                | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                                                | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                                                | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $\text{NO}_3^-$ )                      | mg/l                                             | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $\text{NO}_2^-$ )                     | mg/l                                             | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu\text{g/l}$                                  | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$ )       | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane                                    | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $\text{mgO}_2/\text{l}$                          | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $\text{Cl}^-$ )                       | mg/l                                             | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                                             | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1285**

|                                                                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni                                                                                                  | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1782                                  |
| <b>Loc de prelevare:</b> Fieni-Str.Runcului,Nr.31,Fam.Merisoreanu Alexandru                                                      | <b>Data si ora prelevarii probei:</b> 10.08.2022/09:45          |
| <b>Punct de prelevare:</b> robinet cistea curte                                                                                  | <b>Data si ora receptiei probei:</b> 10.08.2022/12:30           |
| <b>Cod proba:</b> 61                                                                                                             | <b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.                |
| <b>Scopul analizei:</b> avarie                                                                                                   | <b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 10.08.2022/14:30        |
| <b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic | <b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 13.08.2022/08:00       |
| <b>Prelevat de:</b> Matei C.                                                                                                     | <b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 16.08.2022/09:00    |
|                                                                                                                                  | <b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1317 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                  |                                                                 |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 4                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 3                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 1318**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni, str.Aurel Rainu, nr.67<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1783<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 10.08.2022/10:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 10.08.2022/12:30<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 10.08.2022/13:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 10.08.2022/18:30<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 11.08.2022/11:00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,6(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 219                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 1,07                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,30                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,34                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 88                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1286**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni, str.Aurel Rainu, nr.67<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1783<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 10.08.2022/10:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 10.08.2022/12:30<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 10.08.2022/14:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 13.08.2022/08:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 16.08.2022/09:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1318 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 2                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 0                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 1319**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni, Piata<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna piata<br><b>Cod proba:</b> 63<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1784<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 10.08.2022/10:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 10.08.2022/12:30<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 10.08.2022/13:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 10.08.2022/18:30<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 11.08.2022/11:00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

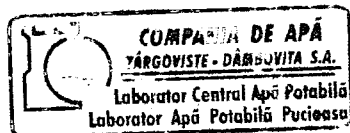
**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,6(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 220                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 1,20                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,32                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,35                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 91                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1287**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Fieni<br><b>Loc de prelevare:</b> Fieni, Piata<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cimea piata<br><b>Cod proba:</b> 63<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Matei C. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1784<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 10.08.2022/10:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 10.08.2022/12:30<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 10.08.2022/14:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 13.08.2022/08:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 16.08.2022/09:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1319 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 4                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 2                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.