

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 362**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Vulcana Bai-Str.Pietrari, nr.9, fam.Serban<br><b>Punct de prelevare:</b> cistea curte<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 493<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.03.2022/09:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.03.2022/10:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E..<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 04.03.2022/11:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 04.03.2022/15:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 07.03.2022/15:00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

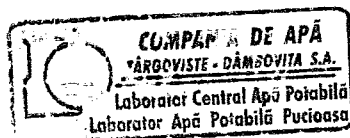
**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 8,2(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 288                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 0,90                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,53                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 91                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.344**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Vulcana Bai-Str.Pietrari, nr.9, fam.Serban<br><b>Punct de prelevare:</b> cismea curte<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 493<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.03.2022/09:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.03.2022/10:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 04.03.2022/13:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 07.03.2022/10:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 07.03.2022/12:30<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 362 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

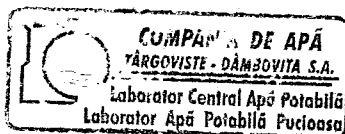
**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 1                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 2                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 363**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Vulcana Bai-Str.Intrarea Ursului, nr.3, fam.Barlog<br><b>Punct de prelevare:</b> cistea curte<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis<br><b>Prelevat de:</b> Virlian G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 494<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.03.2022/09:25<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.03.2022/10:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 04.03.2022/11:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 04.03.2022/15:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 07.03.2022/15:00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

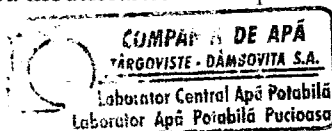
**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 8,2(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 294                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 1,24                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,52                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 90                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.345**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Vulcana Bai-Str.Intrarea Ursului, nr.3, fam.Barlog<br><b>Punct de prelevare:</b> cistea curte<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 494<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.03.2022/09:25<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.03.2022/10:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 04.03.2022/13:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 07.03.2022/10:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 07.03.2022/12:30<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 363 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

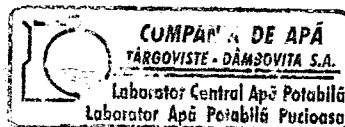
**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 1                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 3                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.Pag.1/1  
Exemplar nr. 3

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 364**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Vulcana Bai-Str.Agronomiei, nr.12, fam.Tomescu<br><b>Punct de prelevare:</b> cistea curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis<br><b>Prelevat de:</b> Virlian G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 495<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.03.2022/09:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.03.2022/10:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E.<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 04.03.2022/11:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 04.03.2022/15:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 07.03.2022/15:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 8,2(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 297                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 1,96                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,54                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 93                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.346**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Vulcana Bai-Str.Agronomiei, nr.12, fam.Tomescu<br><b>Punct de prelevare:</b> cismea curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 495<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.03.2022/09:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.03.2022/10:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 04.03.2022/13:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 07.03.2022/10:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 07.03.2022/12:30<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 364 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

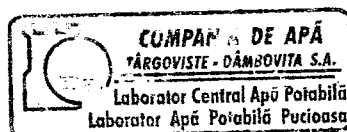
**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 0                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 3                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.